

Building up moments.

MASTERTENT®



Mastertent® Pavilions

– Certificates

ZINGERLE GROUP

MASTERTENT

 ECOTENT

 RUKU1952

ZINGERLE GROUP SpA

Via Val Pusteria, 2
I-39040 Naz-Sciaves (BZ)

www.zingerle.group

Index

1. The Product



Stable, durable, waterproof and fire-retardant	2
Warranties	3

2. Certificates & Test Reports



TÜV-SÜD	5
Firelock® UV Glaze for the Counter	6
Fire Protection Class of Panels	8
Fire Protection Class of Pirontex®	9
UV Protection Factor - Pirontex®	13
Grüner Punkt	15
Reforestation	16

3. Statics and Wind Tests



Wind Test Square Pavilion	19
Wind Test Hexagonal Pavilion	23
Wind Test Octagonal Pavilion	27

4. Data Sheets



PVC	31
PVC	32
Flag Fabric	33

5. Certificates & Test Reports - Italy



PVC	35
-----	----

Mastertent® Pavilions

Stable, durable, waterproof and fire-retardant.

Guaranteed stability in all weather conditions: Our pavilions can remain outdoors all year round, even in extreme weather conditions. This durability is ensured by the high-quality and tested materials, the technically sophisticated geometry of the pavilions and the steel parts, all of which are galvanised.

Thanks to our 4 different models, there is the perfect solution for every application, whether at events, markets or other occasions.





When do we check the quality of our pavilions?

After each work step.

Who else checks their quality? Numerous official testing authorities such as TÜV-SÜD or engineering offices worldwide.

Warranties:

Thanks to all the quality checks we guarantee with a clear conscience:

- 2-year manufacturer warranty on material production defects of the galvanized steel structure
- 10-year availability of all spare parts for the galvanized steel structure

Certificates and Test Reports



Product Service

C E R T I F I C A T E

No. Z1B 046481 0019 Rev. 00

Holder of Certificate: ZINGERLE GROUP AG A

Förche 7
39040 Natz-Schabs (BZ)
ITALY

Certification Mark:



Product:

Pavilion

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the Testing, Certification, Validation and Verification Regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsgd.com/ps-cert

Test report no.: 713372302-001

Valid until: 2030-06-29

Date: 2025-07-02

(Gerhard Hintereder)

V Test Report | Firelock® UV Glaze for the Counter

Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte
DIN EN ISO/IEC 17025 D-PL-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17065 D-ZE-17819-01-00
DIN EN ISO/IEC 17020 D-IS-17819-01-00
ZLS-GS-0130
Notified Body no. 0767



Prüfzeugnis

Test certificate

Nr./No. 20201103/01.1

Auftraggeber:
Sponsor:

ZINGERLE GROUP AG
Förche 7
39040 Natz-Schabs; Italien

Hersteller:
Manufacturer:

Produktname:
Product name:

Firelock

Inhalt:
Content:

Prüfung des Brandverhaltens nach DIN 4102-1:1998-05 zum Nachweis der Baustoffklasse B1
reaction to fire test acc. to DIN 4102-1:1998-05 to the proof of the building material class B1

Erstellt von:
Prepared by:

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6 F
09599 Freiberg; Deutschland

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Accredited testing laboratory acc. to DIN EN ISO/IEC 17025
D-PL-17819-01-00

Ausgabe/Datum:
Issue/date:

1. Ausgabe vom 04.11.2020
First issue dated 2020-11-04

Berichtsumfang:
This report comprises:

10 Seiten und 1 Anlage
10 pages and 1 annex

Hinweis:
Information:

Dieses Prüfzeugnis wurde zweisprachig (deutsch/englisch) erstellt. In Zweifelsfällen ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.
The test certificate is produced bilingual (German and English). In case of doubt the German wording is valid.

Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung von Berichten bedarf in jedem Einzelfalle der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blätter sind mit dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.

The reproduction and publication of extracts of the report requires the written authorisation of MPA Dresden GmbH in each individual case. Every page is stamped with the seal of the MPA Dresden GmbH.

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübner
Tel. +49(0)3731-20393-0
Fax +49(0)3731-20393110
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268
Steuernummer: 220/114/03364
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
IBAN DE68 870520003115024672
BIC WEKADEF1EON



AUSZUG

1 Allgemeines *General information*

Produktname: Firelock
Product name:

Prüfungsumfang: Prüfung des Brandverhaltens nach DIN 4102-1:1998-05¹ Abschnitt 6.1
Extent of testing: Reaction to fire test acc. DIN 4102-1:1998-05¹ paragraph 6.1

Prüfungsgrundlagen:
Test basis:
- DIN 4102-1:1998-05
- DIN 4102-15:1990-05² und/and DIN 4102-16:2015-09³
- Zulassungsgrundsätze für den Nachweis der Schwerentflammbarkeit von Baustoffen (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1:1998-05) in der zur Zeit gültigen Fassung
Principles of permission for the proof of the flame-retardance from building materials (building material class B1 according to DIN 4102-1:1998-05) in the at present valid version

5 Beurteilung *Evaluation*

Alle Proben bestanden die Brennkastenprüfung nach DIN 4102-1:1998-05 Abschnitt 6.2 für die Baustoffklasse B2.

All samples passed the "small flame test" acc. to DIN 4102-1:1998-05 section 6.2 for the building material class B2.

Die Brandschachtpreuflung nach DIN 4102-1:1998-05 Abschnitt 6.1.2.2 wurde von den Proben bestanden. Auf die Durchführung weiterer Versuche wurde verzichtet, da die Restlänge bei allen Proben > 45 cm betrug.

The "Brandschachtpreuflung" acc. to DIN 4102-1:1998-05 sec. 6.1.2.2 was existed by the samples. Further tests were not made because the remaining length for all samples was > 45 cm.

Es fielen keine Probenteile brennend ab. Damit gilt das Produkt nach DIN 4102-1:1998-05 und DIN 4102-16:2015-09 als nicht brennend abtropfend.

Sloping parts were not burning. The material is regarded as not burning dripping off according to DIN 4102-1:1998-05 and DIN 4102-16:2015-09.

Damit genügt der in den Abschnitten 1 und 2 beschriebene Baustoff den Anforderungen an schwerentflammable Baustoffe der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1:1998-05.
Thus the building material described in the sections 1 and 2 is sufficient for the requirements to flame resistant building materials of the building material class B1 according to DIN 4102-1:1998-05.

Freiberg, den 04.11.2020


Dr.-Ing. A. Meißner
Prüfstellenleiter Brandschutz
Laboratory Manager




Dipl.-Ing. T. Großer
Prüfingenieur
Test Engineer

V Test Report | Fire Protection Class of Panels



KARTON s.p.a.
Viale Europa n.7
33077 SACILE (PN) Italy
Tel. 0434.788811 - Fax 0434.788822
www.karton.it info@karton.it

Cap.Soc. € 7.800.000 i.v.
Reg. Imprese di Pordenone
C.F.- Partita IVA IT 00073810939
N.Mecc. C.C.I.A.A. PN 002515

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Sacile, il 19/12/08

Spett.le Ditta Fiore

Si dichiara che i materiali a struttura alveolare sotto elencati, prodotti da Karton S.p.A.

Colore	Bianco
grammatura	1800gr/mq
spessore	8mm

Lastre 3030 x 2030

sono stati omologati secondo la normativa inglese "LPS 1207: issue 2- Fire Requirements for the LPCB Approval and Listing of Protective Covering Materials" in data 13/7/05.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale richiesta e/o chiarimento in merito.

Distinti saluti

Bressan Franco

V Certificate | Fire Behaviour Test - Pirontex®



Efectis Nederland BV
P.O. Box 554 | 2665 ZN Bleiswijk
Brandpuntlaan Zuid 16 | 2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands
+31 88 3473 723
nederland@efectis.com

CLASSIFICATION

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1:2018

Classification no.	2023-Efectis-R001109
Sponsor	Zingerle Group AG Fürche 7 39040 NAZ / SCIAVES (BZ) ITALY
Product name	Pirontex fabric Various colours
Prepared by	Efectis Nederland BV
Author(s)	J.L. Onderwater B.Sc. A.H.L.M. Zwinkels B.Sc. B.R. Knotnerus B.Sc.
Project number	ENL-22-001316
Date of issue	October 2023
Number of pages	6

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced and/or published without the previous written consent of Efectis Nederland BV.
Submitting the report for inspection to parties who have a direct interest is permitted.

In case this report was drafted on instructions, the rights and obligations of contracting parties are subject to either the Standard Conditions of Efectis Nederland BV or the relevant agreement concluded between the contracting parties.

© 2023 Efectis Nederland BV

Page 1 / 6





Efectis Nederland BV
2023-Efectis-R001109
October 2023
Zingerle Group AG

CLASSIFICATION

1. INTRODUCTION

This classification report defines the classification assigned to **Pirontex fabric** in accordance with the procedures given in EN 13501-1:2018.

2. DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1 GENERAL

The product, **Pirontex fabric**, is defined as a ceiling or wall covering.

2.2 MANUFACTURER

Zingerle Group AG
Förche 7
39040 NAZ / SCIAVES (BZ)
ITALY

2.3 PRODUCT DESCRIPTION

According to the sponsor the product is from inside out composed of:

- Pirontex is fabricated out of a combination of new polyester polymers. The yarn thickness is 600D (2x 300 D double spun);
- A nanocoating (Water Resistant and oil repellent) is applied on the outside use of the product. The inside used side is coated with a PU coating.

The product has a total thickness of 0.3 mm, a density of 850 kg/m³ and a mass per unit area of approx. 255 g/m².

3. STANDARDS, REPORTS, RESULTS AND CRITERIA IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION

3.1 APPLICABLE STANDARDS

EN ISO 11925-2:2020	Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test
EN 13823:2020+A1:2022	Reaction to fire tests for building products - Building products, excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
EN 13238:2010	Reaction to fire tests for building products - Conditioning procedures and general rules for selection of substrates
EN 13501-1:2018	Fire classification of construction products and building elements Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
EGR 003:2016	Selection of colours for covering a range



Efectis Nederland BV
2023-Efectis-R001109
October 2023
Zingerle Group AG

CLASSIFICATION

4. CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1 REFERENCE OF CLASSIFICATION

This classification has been carried out in accordance with clause 11 of EN 13501-1:2018.

4.2 CLASSIFICATION

The product, **Pirontex fabric**, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

B

The additional classification in relation to smoke production is:

s1

The additional classification in relation to flaming droplets / particles is:

d0

Reaction to fire classification: B – s1, d0

4.3 FIELD OF APPLICATION

This classification is valid for the following product parameters:

Thickness	0.3 mm
Surface density	255 g/m ²
Other properties	A nanocoating (Water Resistant and oil repellent) is applied on the outside use of the product. The inside used side is coated with a PU coating

This classification is valid for the following end use applications:

Substrate	Not applicable
Application	Free hanging
Colour	All colours
Exposure side	Both sides (inside and outside)
Methods and means of fixing	Mechanically
Joints	Not applicable
Other aspects of end use conditions	Closed surface, no openings or gaps between components

4.4 DURATION OF THE VALIDITY OF THIS CLASSIFICATION REPORT

Consult classification standard and national laws and regulations for limitations on the period of validity of the classification.



Efectis Nederland BV
2023-Efectis-R001109
October 2023
Zingerle Group AG

CLASSIFICATION

5. LIMITATIONS

This classification document does not represent type approval or certification of the product.

J.L. Onderwater B.Sc.
Junior Project leader Reaction to Fire

A.H.L.M. Zwinkels B.Sc.
Project leader Reaction to Fire

B.R. Knottnerus B.Sc.
Project leader Reaction to Fire

▼ Test Report | UV Protection Factor - Pirontex®



Akkreditierte Prüfstelle – TITV e. V. • Zeulenrodaer Str. 42 • 07973 Greiz

ZINGERLE GROUP SpA
Herrn Georg Silgoner
Via Foerche 7
39040 Naz-Sciaves

Textilforschungsinstitut
Thüringen-Vogtland e. V.
Akkreditierte Prüfstelle

Zeulenrodaer Str. 42
07973 Greiz – Germany

Italien

Prüfbericht 197/25

Seite 1 von 2 Seiten

Klob

27.06.2025

Auftraggeber:	Herr G. Silgoner
Auftragstermin:	13.06.2025
Probeneingang:	18.06.2025
Proben:	1 textiles Material, beschichtet (Lauf. Nr. / Kennzeichnung des Auftraggebers) 1. Pirontex, Farbe Blau
Prüfauftrag:	Bestimmung des UV-Schutzfaktors UPF
Probenahme:	durch Auftraggeber
Probenvorbereitung/ Prüfverfahren:	DIN EN 13758-1:2007 Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung; Teil 1 (DIN EN 13758-1):2007 Prüfverfahren für Bekleidungstextilien (akkreditiertes Prüfverfahren) Bei der Berechnung des UPF wird das Sonnenspektrum von Albuquerque verwendet.
Prüfzeitraum:	23.06. – 26.06.2025
Prüfergebnisse:	Seite 2 und Anlagen

Durch die DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium

In der Anlage zur Akkreditierungskarte sind alle akkreditierten Prüfverfahren aufgeführt. Auf Wunsch wird die Urkunde zugestellt.



Amtsgericht Greiz VR 206
Gericthsstand Greiz

Geschäftsführender Direktor:
Dr. Fabian Schreiber

Tel.: +49 36 61/6 11-0
Fax: +49 36 61/6 11-2 22

Sparkasse Gera-Greiz
(BLZ 830 500 00)
Kto. 609181

Deutsche Kreditbank AG (DKB)
(BLZ 120 300 00)
Kto. 1005364456

Ust-Id-Nr.: DE151887921
Steuer-Nr.: 161/142/21434

mail@titv-greiz.de
www.titv-greiz.de

BIC: HELADEF1GER
IBAN: DE70 8305 0000 0000 6081 81

BIC: BYLADEM1001
IBAN: DE88 1203 0000 1005 3644 58

Entnahme der Messproben:

Aus der Probe wurden 6 Messproben (je 5 x 4 cm²) zur Klimatisierung entnommen.

Prüfergebnisse:

Lauf. Nr.	Probenbezeichnung, Farbe, (Bemerkungen)	UVA in %	UVB in %	UPF der Probe	UPF der Probe anzugeben mit
1	Pirontex, Farbe Blau	0,1	< 0,1	> 2000	> 50

Die Einzelwerte der Messungen sind in der Anlage enthalten.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Proben im Anlieferungszustand.
Ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.



Dr. Ulrike Klobes
Leiter der Prüfstelle

V Certificate | Grüner Punkt



Durch die Teilnahme an unserem Dualen System für die Verwertung von Verkaufsverpackungen hat die Firma

ZINGERLE GROUP Deutschland GmbH 89257 Illertissen

IM JAHR 2020 ZU FOLGENDEN EINSPARUNGEN BEIGETRAGEN:

CO ₂ -Äquivalente	kg	4.469
Rohöl-Äquivalente	kg	2.010
Phosphat-Äquivalente	kg	6
Primärenergie	MJ	335.241
Schwefeldioxid-Äquivalente	kg	16

Die durch Ihren Beitrag vermiedene Menge an CO₂ entspricht der Menge,
die **4.469 m²** Wald in einem Jahr aus der Luft filtern.

Hande Schütz

Haucke Schütz
Sprecher der Geschäftsleitung

Jörg Deppmeyer

Jörg Deppmeyer
Geschäftsführer



Certificate

For the Reforestation of Romanian Forests

The authority Composesorat Kozbirtokossag Zetea
located in the commune of Zetea no. 272,
county of Harghita

hereby confirms

the reforestation of 2.5 ha in 2021

in collaboration with Mastertent® Zingerle SpA
located in Naz-Sciaves, Italy.

Many thanks for your support!



The president Szabó Imre



Statics of the Square Pavilion



OSSERVAZIONI Sperimentali TEST 10/10/2019

ZNG-107-DC106_REV0.docx

1 INTRODUZIONE Chiosc ZINGERLE GROUP AG

Förche 7

39040 Natz-Schabs (BZ)

Il seguente documento ha lo scopo di riportare le osservazioni dei test svolti in data

10/10/2019 presso la caserma dei VV.F. di Bolzano da Mastertent S.p.A.

I test hanno avuto come obiettivo lo studio del comportamento dei chioschi prodotti da Mastertent S.p.A. soggetti all'azione del vento. Particolare attenzione è stata rivolta alla resistenza dei chioschi nei confronti dei meccanismi di scorimento. Le osservazioni presentate di seguito hanno un carattere qualitativo, coerentemente con le condizioni e le strumentazioni presenti in sito.

1.1 LAYOUT DI PROVA

Per minimizzare le interferenze al movimento d'aria creato dalla coppia di ventilatori, i test sono stati eseguiti in un capannone chiuso lateralmente ed in copertura ma con le due estremità aperte, al fine di consentire il deflusso della corrente.

Il layout schematico dell'area di prova è riportato di seguito.

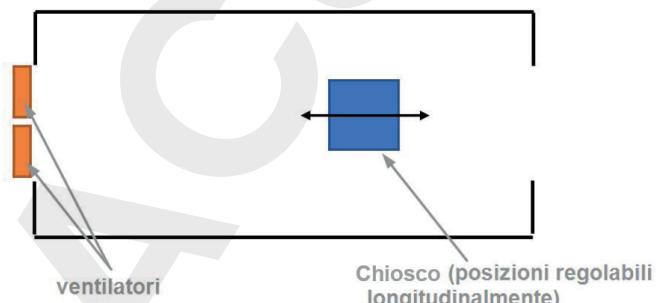


Figura 1 Layout di prova



Maffei Engineering S.p.A.

Via Mignano 26 – 36020 Solagna (VI)

Tel: +39 0424 556174 - Fax +39 0424 1745104

www.maffei.it

2 OSSERVAZIONI Sperimentali

Di seguito vengono riportate le tabelle indicanti le osservazioni eseguite su ciascun tipo di chiosco testato.

Con v_{max} si intende la velocità di picco del vento registrata in prossimità del chiosco. L'esito riportato può essere di 3 tipi:

- S = il chiosco è in condizione prossima allo scorrimento durante il test
- NS = il chiosco non scorre durante il test
- C = collasso strutturale del chiosco o della tela

2.1 Chiosco quadrato

2.1.1 Test 10

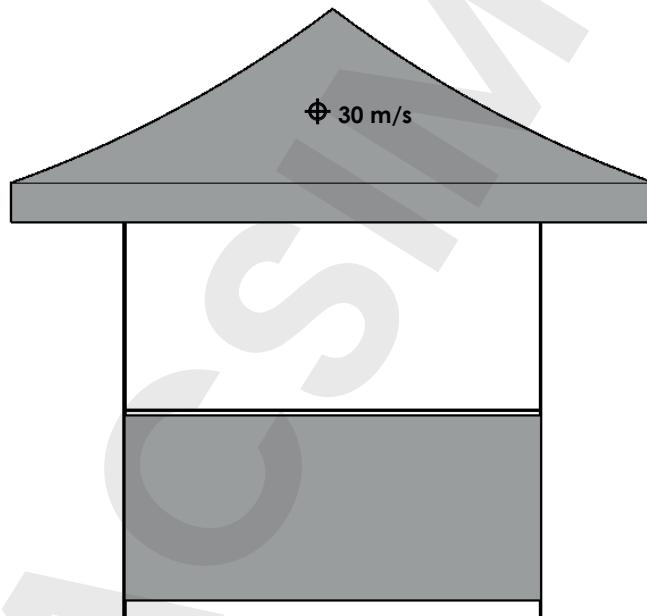


Figura 2 Test 10: $v_{max} = 30 \text{ m/s}$

Configurazione: il test è stato effettuato sul chiosco in configurazione aperta di normale utilizzo, con l'azione dei ventilatori predominante sulla zona centrale del chiosco. Il chiosco fin dall'inizio del test si avvicina ad una condizione di scorrimento e le corde si tensionano fin dai primi istanti.

Esito: il chiosco scorre durante il test. Si rileva una $v_{max} = 30 \text{ m/s}$ nella zona centrale. A fine prova non si evidenzia nessun tipo di collasso o danno sul chiosco.



Maffei Engineering S.p.A.

Via Mignano 26 – 36020 Solagna (VI)
Tel: +39 0424 556174 - Fax +39 0424 1745104
www.maffei.it

3 CONCLUSIONI

I risultati ottenuti durante i test possono ritenersi qualitativamente soddisfacenti. I chioschi si sono dimostrati capaci di resistere a velocità del vento rilevanti, ben oltre il normale ambito di utilizzo di tali strutture.

I risultati di scorrimento presentati nei paragrafi da §3.1 a §3.3 sono quelli direttamente osservati durante i test e non tengono conto di alcun fattore di sicurezza, pertanto non possono essere ascrivibili ad alcuna normativa.

Per velocità del vento anche molto elevate fino a 33 m/s non si è registrato alcun collasso della struttura dei chioschi o della tela. Solo in alcuni casi si è riscontrato lo sgancio ed il distacco di alcuni pannelli secondari inferiori di chiusura o la flessione dei pannelli posti nella parte frontale direttamente assoggettata all'azione del vento. A seguito dei test non sono state fatte ulteriori indagini sui danni locali o di altro tipo sui chioschi, pertanto seppur i chioschi apparivano in buone condizioni, non è possibile escludere la presenza di danni conseguenti all'esposizione al vento. I risultati dei test non sono estendibili a qualsiasi condizione di utilizzo, in quanto i risultati sono legati alle particolari condizioni di prova (uniformità del flusso del vento, direzione del vento, attrito tra piedini e pavimento) che risultano difficilmente generalizzabili.

In particolare, seppur i ventilatori risultavano in grado di sviluppare un flusso d'aria localmente molto intenso, il profilo della velocità del vento lungo una sezione trasversale del capannone risultava largamente variabile. Questa variabilità si riscontrava non solo ai lati del capannone (con velocità molto basse, dovute all'attrito aria-pareti) ma anche nella porzione centrale.

Il coefficiente di attrito statico generato mediante il posizionamento di supporti in gomma tra i piedini dei chioschi ed il pavimento durante i test, è rappresentativo di un utilizzo difficilmente replicabile durante il normale utilizzo dei chioschi. In ogni caso pur essendo questa una condizione medio/buona non copre l'uso su supporti più scivolosi (asfalto bagnato, legno, ecc.).

In conclusione, da quanto riportato sopra segue che i dati ottenuti hanno carattere puramente qualitativo e legato alle condizioni di test e non è possibile trattarli scientificamente.

Statics of the Hexagonal Pavilion



OSSERVAZIONI Sperimentali TEST 10/10/2019

ZNG-107-DC106_REV0.docx

1 INTRODUZIONE Chiosco esagonale

Il seguente documento ha lo scopo di presentare i risultati dei test svolti in data 10/10/2019 presso la caserma dei VV.F. di Bolzano da Mastertent S.p.A. I test hanno avuto come obiettivo lo studio del comportamento dei chioschi prodotti da Mastertent S.p.A. soggetti all'azione del vento. Particolare attenzione è stata rivolta alla resistenza dei chioschi nei confronti dei meccanismi di scorimento. Le osservazioni presentate di seguito hanno un carattere qualitativo, coerentemente con le condizioni e le strumentazioni presenti in sito.

1.1 LAYOUT DI PROVA

Per minimizzare le interferenze al movimento d'aria creato dalla coppia di ventilatori, i test sono stati eseguiti in un capannone chiuso lateralmente ed in copertura ma con le due estremità aperte, al fine di consentire il deflusso della corrente.

Il layout schematico dell'area di prova è riportato di seguito.

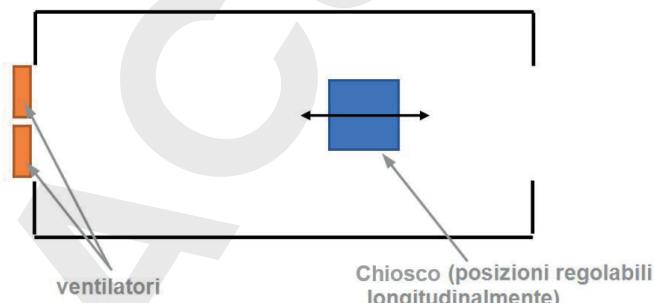


Figura 1 Layout di prova



Maffei Engineering S.p.A.

Via Mignano 26 – 36020 Solagna (VI)

Tel: +39 0424 556174 - Fax +39 0424 1745104

www.maffei.it

2 OSSERVAZIONI Sperimentali

Di seguito vengono riportate le tabelle indicanti le osservazioni eseguite su ciascun tipo di chiosco testato.

Con v_{max} si intende la velocità di picco del vento registrata in prossimità del chiosco.

L'esito riportato può essere di 3 tipi:

- S = il chiosco è in condizione prossima allo scorrimento durante il test
- NS = il chiosco non scorre durante il test
- C = collasso strutturale del chiosco o della tela

2.1 Chiosco esagonale

2.1.1 Test 06

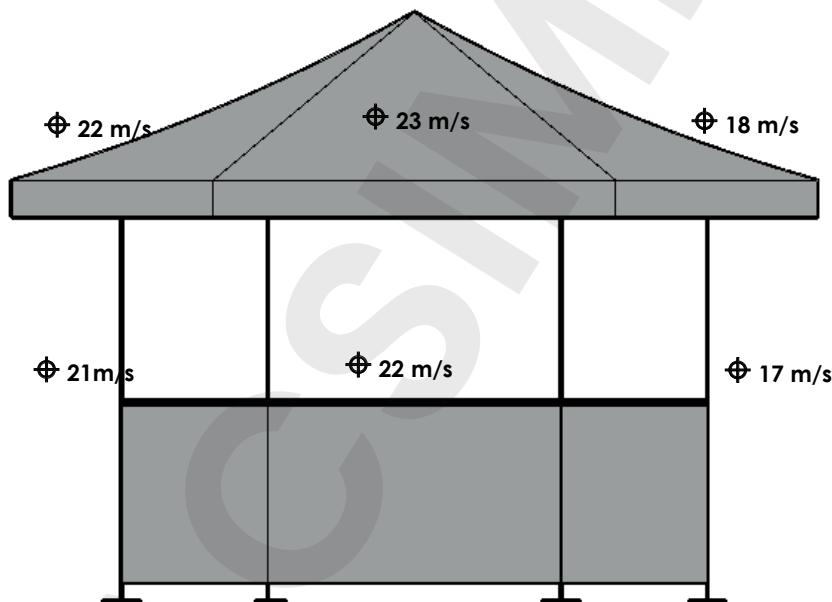


Figura 2 Test 06: $v_{max} = 23$ m/s

Configurazione: il test è stato effettuato sul chiosco in configurazione aperta di normale utilizzo, con l'azione dei ventilatori predominante su un lato del chiosco. Il chiosco fin dall'inizio del test si avvicina ad una condizione di scorrimento e le corde si tensionano fin dai primi istanti.

Esito: il chiosco scorre durante il test. Si rileva una $v_{max} = 23$ m/s nella zona centrale. Alla fine del test si evidenzia lo sgancio e l'apertura di uno dei pannelli di chiusura inferiore. I pannelli posti nella zona frontale risultano flessi a seguito dell'azione esercitata. Non si evidenziano altri tipi di danni sulla struttura del chiosco.



Maffei Engineering S.p.A.

Via Mignano 26 – 36020 Solagna (VI)
Tel: +39 0424 556174 - Fax +39 0424 1745104
www.maffei.it

3 CONCLUSIONI

I risultati ottenuti durante i test possono ritenersi qualitativamente soddisfacenti. I chioschi si sono dimostrati capaci di resistere a velocità del vento rilevanti, ben oltre il normale ambito di utilizzo di tali strutture.

I risultati di scorrimento presentati nei paragrafi da §3.1 a §3.3 sono quelli direttamente osservati durante i test e non tengono conto di alcun fattore di sicurezza, pertanto non possono essere ascrivibili ad alcuna normativa.

Per velocità del vento anche molto elevate fino a 33 m/s non si è registrato alcun collasso della struttura dei chioschi o della tela. Solo in alcuni casi si è riscontrato lo sgancio ed il distacco di alcuni pannelli secondari inferiori di chiusura o la flessione dei pannelli posti nella parte frontale direttamente assoggettata all'azione del vento. A seguito dei test non sono state fatte ulteriori indagini sui danni locali o di altro tipo sui chioschi, pertanto seppur i chioschi apparivano in buone condizioni, non è possibile escludere la presenza di danni conseguenti all'esposizione al vento. I risultati dei test non sono estendibili a qualsiasi condizione di utilizzo, in quanto i risultati sono legati alle particolari condizioni di prova (uniformità del flusso del vento, direzione del vento, attrito tra piedini e pavimento) che risultano difficilmente generalizzabili.

In particolare, seppur i ventilatori risultavano in grado di sviluppare un flusso d'aria localmente molto intenso, il profilo della velocità del vento lungo una sezione trasversale del capannone risultava largamente variabile. Questa variabilità si riscontrava non solo ai lati del capannone (con velocità molto basse, dovute all'attrito aria-pareti) ma anche nella porzione centrale.

Il coefficiente di attrito statico generato mediante il posizionamento di supporti in gomma tra i piedini dei chioschi ed il pavimento durante i test, è rappresentativo di un utilizzo difficilmente replicabile durante il normale utilizzo dei chioschi. In ogni caso pur essendo questa una condizione medio/buona non copre l'uso su supporti più scivolosi (asfalto bagnato, legno, ecc.).

In conclusione, da quanto riportato sopra segue che i dati ottenuti hanno carattere puramente qualitativo e legato alle condizioni di test e non è possibile trattarli scientificamente.

Statics of the Octagonal Pavilion



OSSERVAZIONI Sperimentali TEST 10/10/2019

ZNG-107-DC106_REV0.docx

1 INTRODUZIONE Chiosco ottagonale

Il seguente documento ha lo scopo di presentare i risultati dei test svolti in data 10/10/2019 presso la caserma dei VV.F. di Bolzano da Mastertent S.p.A. I test hanno avuto come obiettivo lo studio del comportamento dei chioschi prodotti da Mastertent S.p.A. soggetti all'azione del vento. Particolare attenzione è stata rivolta alla resistenza dei chioschi nei confronti dei meccanismi di scorimento. Le osservazioni presentate di seguito hanno un carattere qualitativo, coerentemente con le condizioni e le strumentazioni presenti in sito.

1.1 LAYOUT DI PROVA

Per minimizzare le interferenze al movimento d'aria creato dalla coppia di ventilatori, i test sono stati eseguiti in un capannone chiuso lateralmente ed in copertura ma con le due estremità aperte, al fine di consentire il deflusso della corrente.

Il layout schematico dell'area di prova è riportato di seguito.

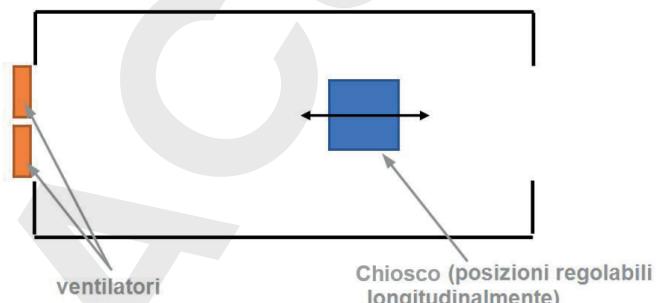


Figura 1 Layout di prova



Maffei Engineering S.p.A.

Via Mignano 26 – 36020 Solagna (VI)

Tel: +39 0424 556174 - Fax +39 0424 1745104

www.maffei.it

2 OSSERVAZIONI Sperimentali

Di seguito vengono riportate le tabelle indicanti le osservazioni eseguite su ciascun tipo di chiosco testato.

Con v_{max} si intende la velocità di picco del vento registrata in prossimità del chiosco.

L'esito riportato può essere di 3 tipi:

- S = il chiosco è in condizione prossima allo scorrimento durante il test
- NS = il chiosco non scorre durante il test
- C = collasso strutturale del chiosco o della tela

2.1 Chiosco ottagonale

2.1.1 Test 01

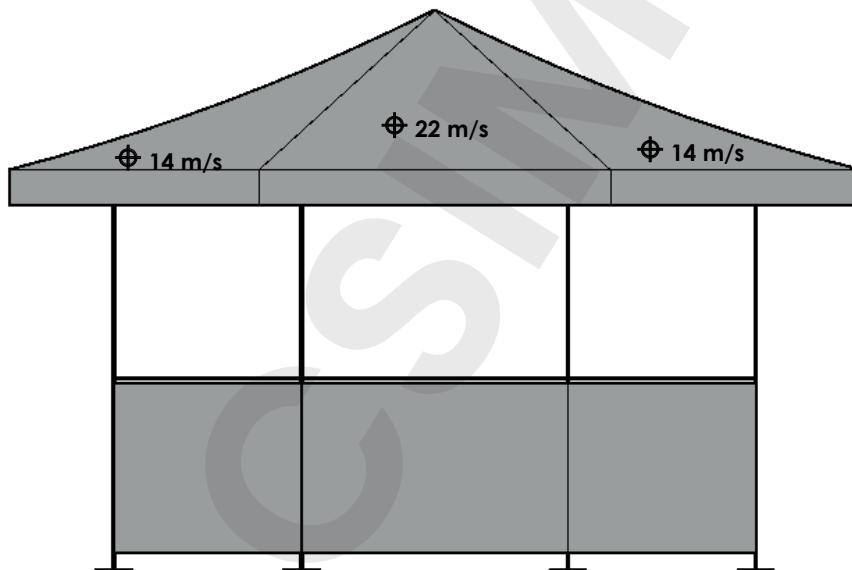


Figura 2 Test 01: $v_{max} = 22 \text{ m/s}$

Configurazione: il test è stato effettuato sul chiosco in configurazione aperta di normale utilizzo, le corde agganciate a due piedini rimangono non tensionate durante l'intero corso della prova.

Esito: il chiosco non scorre durante il test. Si rileva una $v_{max} = 22 \text{ m/s}$ nella parte centrale del chiosco. A fine prova non si evidenzia nessun tipo di collasso o danno sul chiosco.



Maffei Engineering S.p.A.

Via Mignano 26 – 36020 Solagna (VI)
Tel: +39 0424 556174 - Fax +39 0424 1745104
www.maffei.it

3 CONCLUSIONI

I risultati ottenuti durante i test possono ritenersi qualitativamente soddisfacenti. I chioschi si sono dimostrati capaci di resistere a velocità del vento rilevanti, ben oltre il normale ambito di utilizzo di tali strutture.

I risultati di scorrimento presentati nei paragrafi da §3.1 a §3.3 sono quelli direttamente osservati durante i test e non tengono conto di alcun fattore di sicurezza, pertanto non possono essere ascrivibili ad alcuna normativa.

Per velocità del vento anche molto elevate fino a 33 m/s non si è registrato alcun collasso della struttura dei chioschi o della tela. Solo in alcuni casi si è riscontrato lo sgancio ed il distacco di alcuni pannelli secondari inferiori di chiusura o la flessione dei pannelli posti nella parte frontale direttamente assoggettata all'azione del vento. A seguito dei test non sono state fatte ulteriori indagini sui danni locali o di altro tipo sui chioschi, pertanto seppur i chioschi apparivano in buone condizioni, non è possibile escludere la presenza di danni conseguenti all'esposizione al vento. I risultati dei test non sono estendibili a qualsiasi condizione di utilizzo, in quanto i risultati sono legati alle particolari condizioni di prova (uniformità del flusso del vento, direzione del vento, attrito tra piedini e pavimento) che risultano difficilmente generalizzabili.

In particolare, seppur i ventilatori risultavano in grado di sviluppare un flusso d'aria localmente molto intenso, il profilo della velocità del vento lungo una sezione trasversale del capannone risultava largamente variabile. Questa variabilità si riscontrava non solo ai lati del capannone (con velocità molto basse, dovute all'attrito aria-pareti) ma anche nella porzione centrale.

Il coefficiente di attrito statico generato mediante il posizionamento di supporti in gomma tra i piedini dei chioschi ed il pavimento durante i test, è rappresentativo di un utilizzo difficilmente replicabile durante il normale utilizzo dei chioschi. In ogni caso pur essendo questa una condizione medio/buona non copre l'uso su supporti più scivolosi (asfalto bagnato, legno, ecc.).

In conclusione, da quanto riportato sopra segue che i dati ottenuti hanno carattere puramente qualitativo e legato alle condizioni di test e non è possibile trattarli scientificamente.

Data Sheets

POLY RS ADR IGN. CL.2

COD. 6773



TIPOLOGIA

Tessuto in poliestere 1100 Dtex, laccato lucido 2 lati.

CARATTERISTICHE

Tessuto ad alta resistenza alla trazione ed allo strappo, utilizzato per la confezione di teloni per i camion per trasporti ADR e per la confezione di tetti e laterali per gazebo e strutture in alluminio.

APPLICAZIONI

Ideale per teloni per camion, coperture per gazebo e coperture per strutture industriali.

TYPOLOGY

100% 1100 Dtex both side glossy lacquered Polyester.

FEATURES

Fabric with high mechanical resistance suitable for truck covers, ADR transports, roofs and side walls for gazebo as well as industrial covers.

APPLICATIONS

Ideal for truck covers, side walls and covers for gazebo and industrial covers.

TYPOLOGIE

Polyestergewebe 1100 Dtex, beidseitig lackiert.

EIGENSCHAFTEN

Stoff mit hoher Zugfestigkeit und Reißkraft, die für die Herstellung von schwerentflammablen Planen für Transport-LKW und für die Herstellung von Dächern und Seitenwänden von Pavillons sowie Aluminium-Konstruktionen verwendet wird.

ANWENDUNGEN

Ideal für LKW-Planen, Abdeckungen für Pavillons und Abdeckungen für Aluminium-Konstruktionen.

TYPOLOGIE

Polyester 1100 Dtex, gloss 2 côtés.

CARACTÉRISTIQUES

Tissu résistant à la traction et à la déchirure, qui est utilisé pour la fabrication de bâches de camions de transport ADR et pour faire les toits et kiosque de côté et les structures en aluminium.

APPLICATIONS

Gazebo couvre et recouvre des structures en aluminium.

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	Ordito: poliestere 100% 1100 Dtex Trama: poliestere 100% 1100 Dtex	Warp: polyester 100% 1100 Dtex Weft: polyester 100% 1100 Dtex	Kette: polyester 100% 1100 Dtex Schuss: polyester 100% 1100 Dtex	Chaîne: polyester 100% 1100 Dtex Trame: polyester 100% 1100 Dtex
Spalmatura / Coating / Beschichtung / Enduction	PVC	PVC	PVC	PVC
Finissaggio / Finishing / Schlüssslack / Finition	Laccato lucido 2 lati	Both side glossy lacquered	Zweiseitig Hochglanz lackiert	Laqué brillant deux faces
Costruzione / Construction / Einstellung / Contexture	Ordito: 8 fili/cm Trama: 8 fili/cm	Warp: 8 threads/cm Weft: 8 threads/cm	Kette: 8 Fäden/cm Schuss: 8 Fäden/cm	Chaîne: 8 fils/cm Trame: 8 fils/cm
Peso del tessuto / Weight / Gewicht / Poids (EN ISO 2286-2)	Ca 650 gr/m ²	Ca 650 gr/m ²	Ca 650 gr/m ²	Ca 650 gr/m ²
Soprassa / Thickness / Dicke / Epaisseur	0,49 mm	0,49 mm	0,49 mm	0,49 mm
Ignifugazione / Flammability / Entflammbarkeit / Ignifugation	Cl. 2 (I) (RF 1/75 3/77) M2 (F) - B1 (D)	Cl. 2 (I) (RF 1/75 3/77) M2 (F) - B1 (D)	Cl. 2 (I) (RF 1/75 3/77) M2 (F) - B1 (D)	Cl. 2 (I) (RF 1/75 3/77) M2 (F) - B1 (D)
Resistenza alla trazione / Breaking strength / Reißkraft / Résistance à la traction (EN ISO 1421)	Ordito: ca 250 daN/5 cm Trama: ca 250 daN/5 cm	Warp: ca 250 daN/5 cm Weft: ca 250 daN/5 cm	Kette: ca 250 daN/5 cm Schuss: ca 250 daN/5 cm	Chaîne: ca 250 daN/5 cm Trame: ca 250 daN/5 cm
Resistenza allo strappo / Tear strength / Weiterreißfestigkeit / Résistance à la déchirure (DIN 53363)	Ordito: ca 30 daN Trama: ca 30 daN	Warp: ca 30 daN Weft: ca 30 daN	Kette: ca 30 daN Schuss: ca 30 daN	Chaîne: ca 30 daN Trame: ca 30 daN
Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhérence (EN ISO 2411)	Ca 9 daN/5 cm	Ca 9 daN/5 cm	Ca 9 daN/5 cm	Ca 9 daN/5 cm
Resistenza alle temperature / Resistance to temperatures / Temperaturbeständigkeit / Résistance à la température	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C	+70 °C / -30 °C
Altezza del tessuto / Roll width / Breite / Laize	Bianco: 218/250/300 cm Colorati: 250 cm (a richiesta 218 cm)	White: 218/250/300 cm Colours: 250 cm (upon request 218 cm)	Weiss: 218/250/300 cm Farben: 250 cm (nach Anfrage 218 cm)	Blanc: 218/250/300 cm Coloris: 250 cm (sur demande 218 cm)
Lunghezza del rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	Ca 60 mt Ca 500 mt - col. BIANCO	Ca 60 mt Ca 500 mt - col. WHITE	Ca 60 mt Ca 500 mt - WEISS	Ca 60 mt Ca 500 mt - BLANC

Anno / Year / Jahr / Année 2014

I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%
The a.m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance
Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%
Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%

Pirontex®

Yarn count	2 x 300D = 600D (double spun)	
Weight	255 g/m ²	
Density	80 (warp) x 60 (weft) per inch ²	
Finishing	PU colour 3x, ANTI-UV	
Elongation (EN 53360)	6 % permanent elongation	
Highest traction (ISO 13934-1:1999 – Mean value from five levels each)	warp	2.120 N
	weft	1.630 N
Bending strength (DIN EN ISO 32100)	without UV exposure: cracking after 100.000 folds	
	with UV exposure: cracking after 31.500 folds	
Water column (DIN EN 20811)	5.000 mm	
Light fastness	dyed thread	
	(DIN EN ISO 105-B02) bluescale: 7–8 (von max. 8)	
	(DIN EN ISO 105-A02) greyscale: 4,5 (of max. 5)	
Coating	nano coating: water, oil and dirt repellent	
Fire protection class (DIN EN 13501-1: 2018)	B – s1, d0 (difficult to ignite)	

Production Process Pirontex®



50% less
energy consumption



60% less
CO₂ emissions



80% less
water consumption

Georg+Otto Friedrich

EUROPAS GROSSE WIRKWARENPRODUZENTEN

Product 8029FLBF

Taft aus Wirkware

Technical data

Indication:

PES-KNITTED-TAFFETA

Field of application:

decoration, pennants, fan merchandise

Material:

100 % Polyester

Weight:


70 g/m² (± 5 %)

Stock widths:

310 cm

Remarks:

with flame retardant finishing, with INKTEX+BF® finishing for inkjet-direct printing

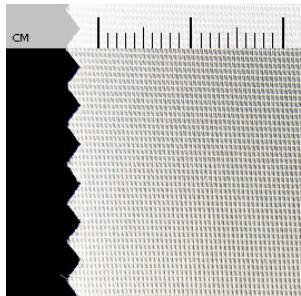

Product Features



TRANSFER PRINTING



SCREEN PRINTING



SOLVENT INKS
DIRECT PRINTING



HP LATEX INKS
DIRECT PRINTING



WATER BASED DYE-SUB
DIRECT PRINTING



OIL AND SOLVENT BASED DYE-SUB
DIRECT PRINTING



WATER BASED DYE-SUB
DIRECT PRINTING



PRESHRINK



FLAME-RETARDANT

Information and Downloads

- Certificate for the quality management system according DIN EN ISO 9001:2015.
- General considerations regarding further processing of fabrics for digital printing.
- DIN 4102 B1-certification for PES-Fahnenstoff with INKTEX+FL treatment.
- DIN EN 13501 certificate for PES-Fahnenstoff with INKTEX+FL

For possible errors no liability will be assumed. Misprint, mistakes and modifications are subject to change without prior notice.
Zuletzt aktualisiert am 30.07.2019

Certificates and Test Reports Italy

V Certificate | PVC



TECNICO CENTRALE
Attività e Normative
Prevenzione Incendi

13510

Mod. 3 PC



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta F.LLI GIOVANARDI di GIOVANARDI CARLO & C. S.n.c. sita in via Marconi, 63 - 46039 VILLIMPENTA (MN), produttrice del materiale denominato "POLY RS ADR IGN. CL.2" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 2989 del 09/05/97 emesso per il predetto materiale dal L.A.P.I. S.r.l. di PRATO;

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta F.LLI GIOVANARDI di GIOVANARDI CARLO & C. S.n.c. di VILLIMPENTA (MN)

S I O M O L O G A

con il numero di codice MN222A70CD200035, il prototipo del materiale denominato "POLY RS ADR IGN. CL.2" prodotto dalla ditta F.LLI GIOVANARDI di GIOVANARDI CARLO & C. S.n.c. di VILLIMPENTA (MN), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 2 (DUE) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODOTTORE: Ditta F.LLI GIOVANARDI di GIOVANARDI CARLO & C. S.n.c. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 2 (DUE);
- CODICE: MN222A70CD200035;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: TENDONE;
- MANUTENZIONE: METODI "C e D" ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.


Roma, 28 LUG. 1997

Fasc. 4190 sott. 212

p. L'ISPETTORE GENERALE CAPO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE SITURA

Imposta di Bollo
assolta



47936 13510



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

212_47936_13510

Visto l'Atto di Omologazione rilasciato in data 28/07/1997 con Codice di Omologazione: MN222A70CD200035, progr. 13510, con ultima validità fino al 28/07/2022, relativo al prodotto con denominazione commerciale: "POLY RS ADR IGN. CL.2" con impiego: "TENDONE";

Vista l'istanza di rinnovo progr. 40727 del 06/09/2017 con validità rinnovata fino al 28/07/2022;

Vista l'istanza di rinnovo progr. 47936, assunta a protocollo DCPREV n. 11233 del 05/08/2022, presentata dalla ditta GIOVANARDI di GIOVANARDI CARLO & C. S.n.c. sita in Via G. Marconi, 63, 46039 - VILLIMPENTO (MN) (MN);

SI RINNOVA

l'Atto di omologazione con Codice: MN222A70CD200035, con validità fino al 28/07/2027, salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005 .

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa e ad esso è accluso.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Marsella)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OMODOGAZIONI
(Dott. Ing. Fabio MAZZARELLA)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge



SottoF. 212

ZINGERLE GROUP SpA
Via Val Pusteria, 2
I-39040 Naz-Sciaves (BZ)

www.zingerle.group